



PIANO SOTTOTETTO

STATO DI VARIANTE

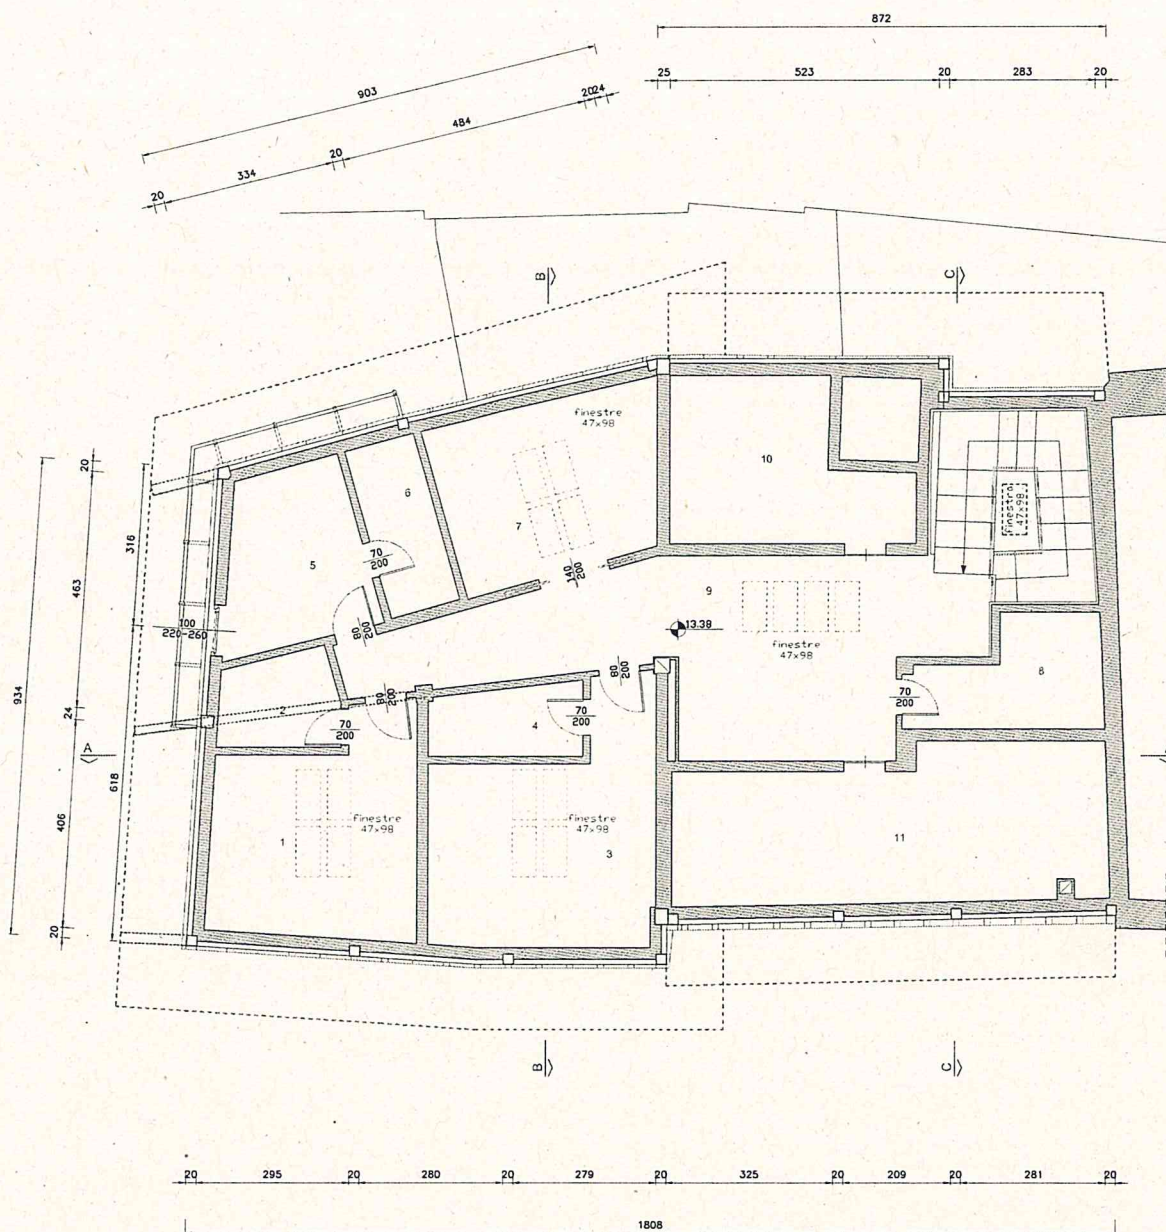


	Superf. calpestabile (m <sup>2</sup> )	Sup. illuminazione e ventilazione (m <sup>2</sup> )	R.L. = $\frac{\text{Sup. illumin. e ventilaz.}}{\text{Superf. calpestabile}}$
1 - STANZA	15,55	1,84	0,12
2 - BAGNO	4,02	--	VENTILAZIONE MECCANICA CON MINIMO 15 hch
3 - STANZA	18,12	1,84	0,10
4 - BAGNO	3,98	--	VENTILAZIONE MECCANICA CON MINIMO 15 hch
5 - STANZA	9,00	2,40	0,27
6 - BAGNO	4,65	--	VENTILAZIONE MECCANICA CON MINIMO 15 hch
7 - SPAZIO COLLETTIVO	14,19	1,84	0,13
8 - BAGNO - RIPOSTIGLIO	6,87	--	VENTILAZIONE MECCANICA CON MINIMO 15 hch
9 - DISIMPEGNO	28,95	1,84	0,06
10 - DEPOSITO	12,60	--	VENTILAZIONE MECCANICA CON MINIMO 15 hch
11 - DEPOSITO	23,76	1,84	0,06
TOTALE	141,69		

PIANO SECONDO  
STATO DI VARIANTE

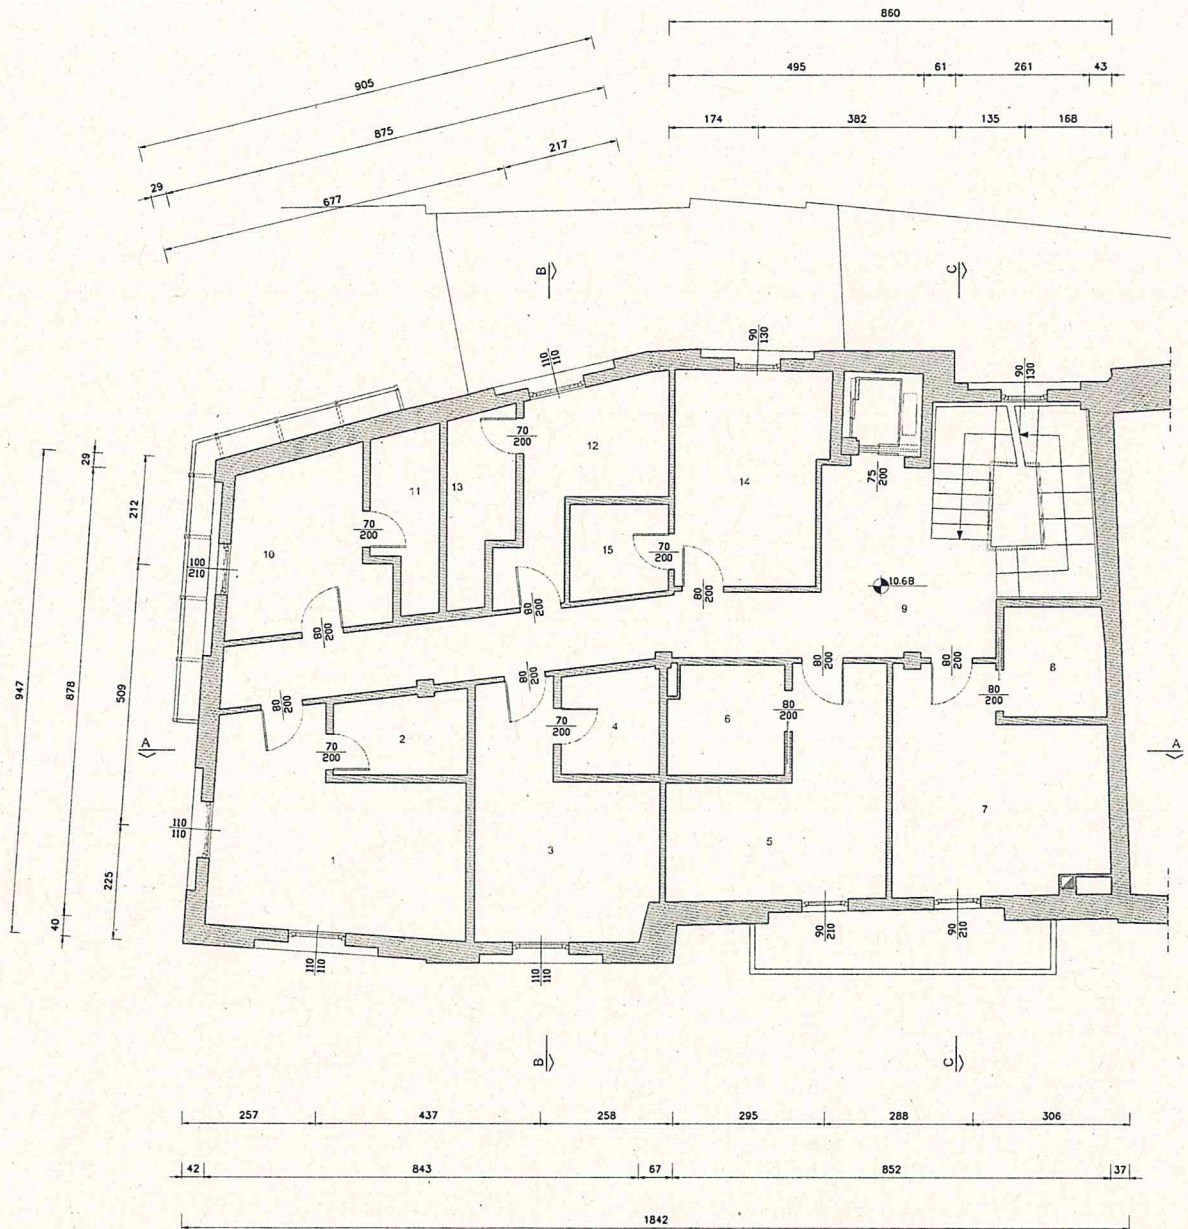

	Superf. calpestabile (m <sup>2</sup> )	Sup. illuminazione e ventilazione (m <sup>2</sup> )	Sup. illumin. e ventilaz. R.I.* Superf. calpestabile
1 - STANZA	17,58	2,42	0,14
2 - BAGNO	3,97	--	VENTILAZIONE MECCANICA CON MINIMO 15 ric/h
3 - STANZA	14,10	1,21	0,08
4 - BAGNO	3,85	--	VENTILAZIONE MECCANICA CON MINIMO 15 ric/h
5 - STANZA	14,08	2,02	0,14
6 - BAGNO	4,72	--	VENTILAZIONE MECCANICA CON MINIMO 15 ric/h
7 - STANZA	16,07	2,02	0,13
8 - BAGNO	4,19	--	VENTILAZIONE MECCANICA CON MINIMO 15 ric/h
9 - DISIMPEGNO	24,67	--	--
10 - STANZA	9,38	2,25	0,24
11 - BAGNO	4,11	--	VENTILAZIONE MECCANICA CON MINIMO 15 ric/h
12 - STANZA	8,64	1,21	0,14
13 - BAGNO	4,36	--	VENTILAZIONE MECCANICA CON MINIMO 15 ric/h
14 - STANZA	12,10	1,17	0,10
15 - BAGNO	3,48	--	VENTILAZIONE MECCANICA CON MINIMO 15 ric/h
TOTALE	145,28		

**PIANO PRIMO**  
STATO DI VARIANTE

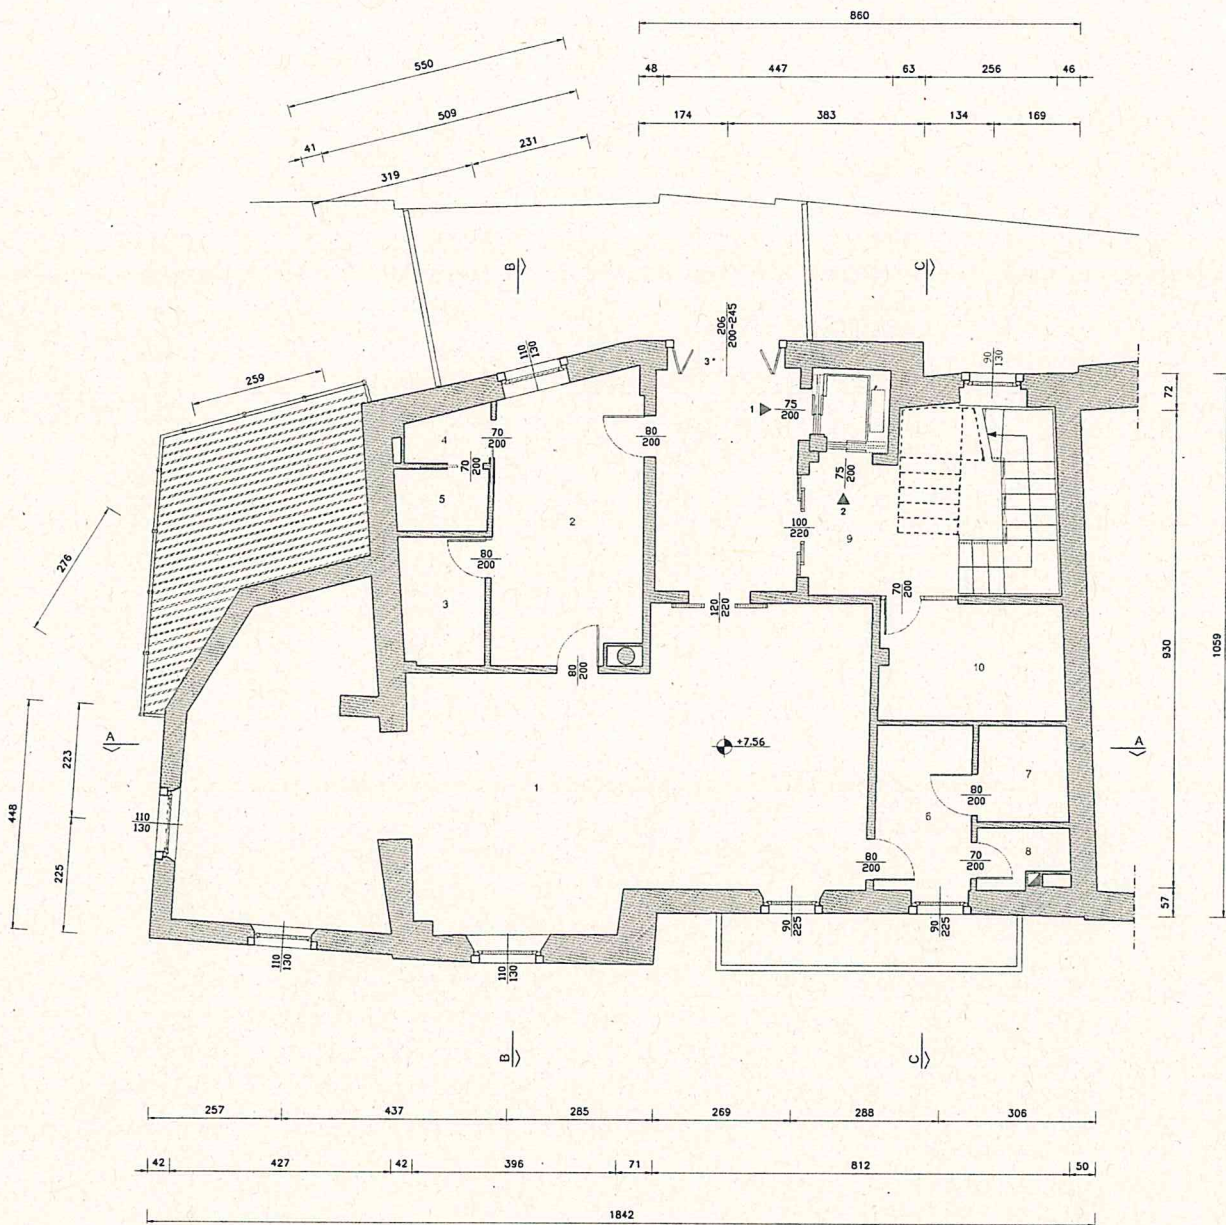


- 1 ▶ entrata ascensore per piano seminterrato
- 2 ▶ entrata ascensore per piano primo
- 3\* cancelli in ferro battuto

	Superf. calpestabile (m <sup>2</sup> )	Sup. illuminazione e ventilazione (m <sup>2</sup> )	Sup. illumin. e ventilaz. R.I = Superf. calpestabile
1 - SALA RISTORANTE - BAR	71.26	8.95	0.12
2 - CUCINA	15.79	1.43	VENTILAZIONE MECCANICA CON MINIMO 15 ric/h
3 - DISPENSA	4.11	--	--
4 - ANTIBAGNO	1.64	--	--
5 - BAGNO	2.20	--	VENTILAZIONE MECCANICA CON MINIMO 15 ric/h
6 - ANTI BAGNO	6.00	2.02	0.34
7 - BAGNO DISABILI	3.26	--	VENTILAZIONE MECCANICA CON MINIMO 15 ric/h
8 - BAGNO	1.89	--	VENTILAZIONE MECCANICA CON MINIMO 15 ric/h
9 - INGRESSO OSTELLO	16.09	3.81	0.24
10 - RECEPTION	8.38	--	VENTILAZIONE MECCANICA CON MINIMO 15 ric/h
<b>TOTALE</b>	<b>130.60</b>		



**PIANO INTERRATO**  
STATO DI VARIANTE

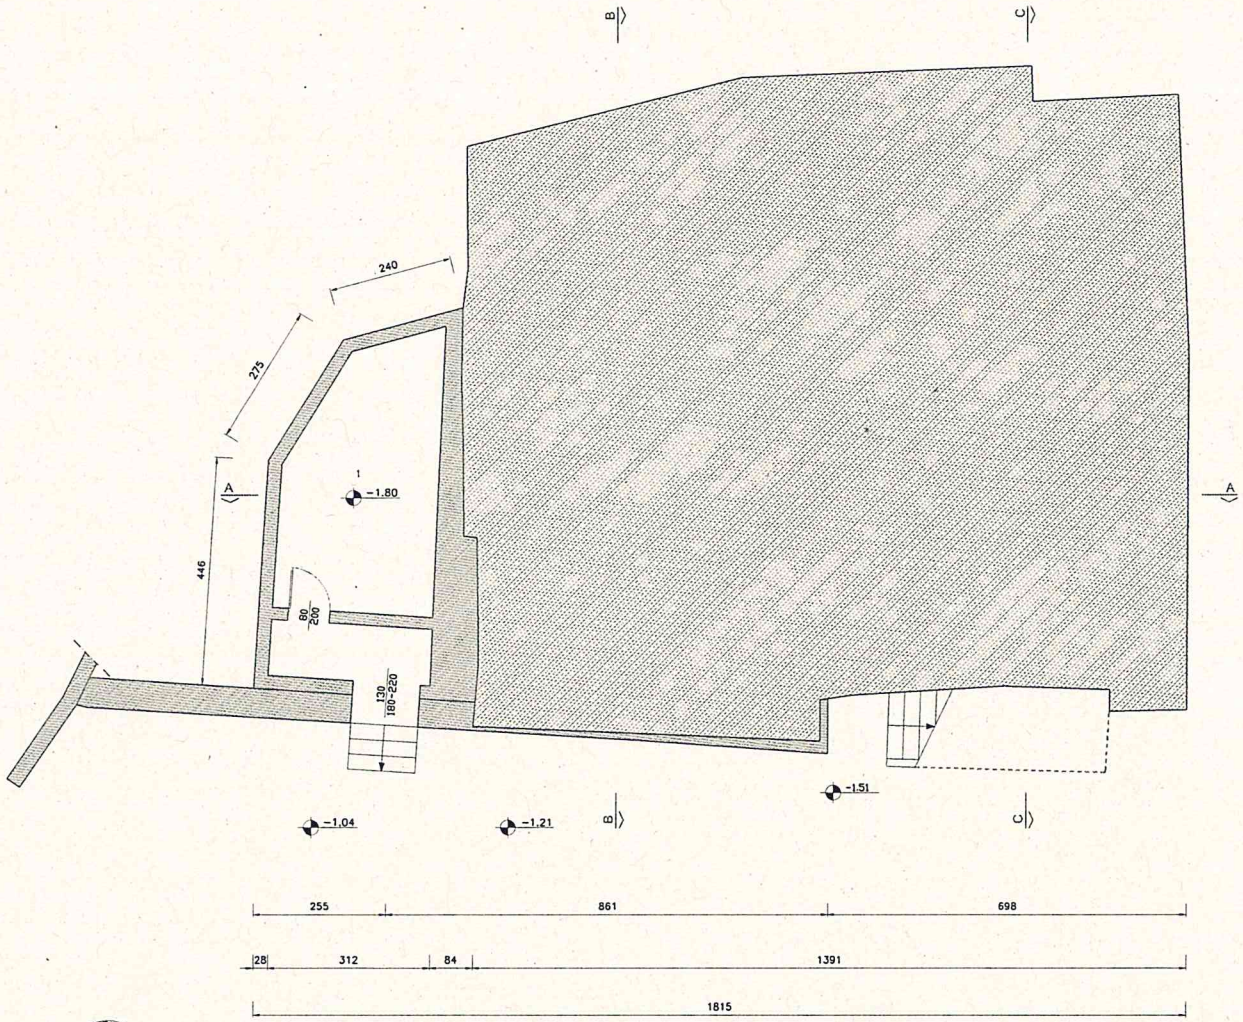

	Superf. calpestabile (m <sup>2</sup> )	Sup. illuminazione e ventilazione (m <sup>2</sup> )	R.I. = $\frac{\text{Sup. illumin. e ventilaz.}}{\text{Superf. calpestabile}}$
1-DEPOSITO	14.67	--	--
TOTALE	14.67		