


31-27/07/2026 - Avvisi - Allegato Utente 4 (A04)

PIANO SOTTOTETTO


STATO DI VARIANTE

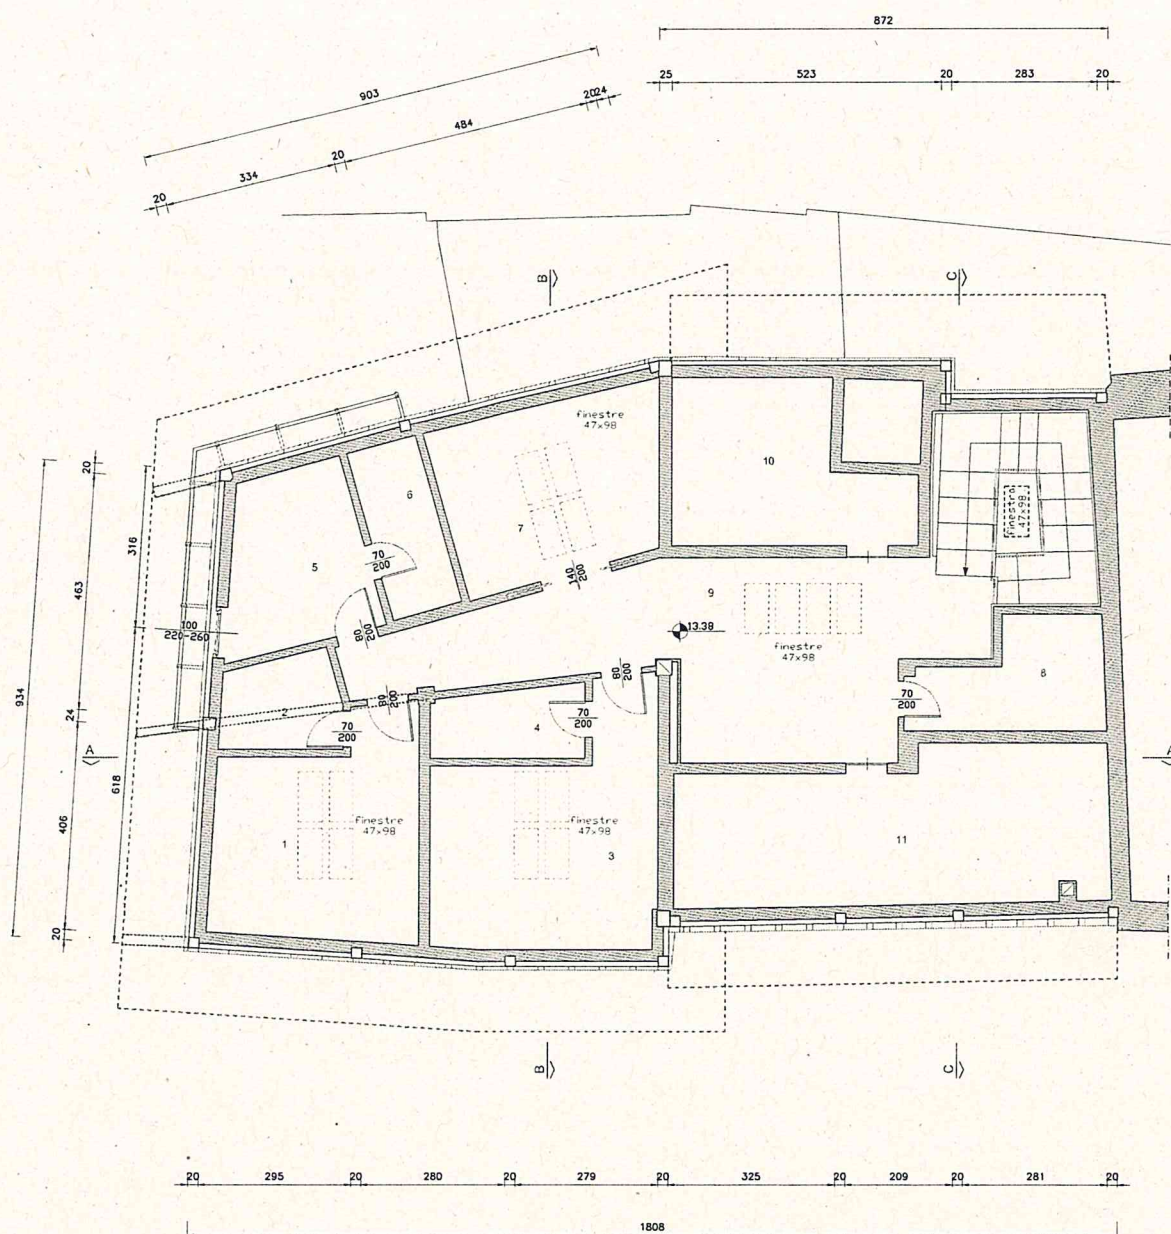

	Superf. calpestabile (m ²)	Sup. illuminazione e ventilazione (m ²)	R.L. = Sup. illumin. e ventilaz. Superf. calpestabile
1 - STANZA	15.55	1.84	0.12
2 - BAGNO	4.02	--	VENTILAZIONE MECCANICA CON MINIMO 15 l/h
3 - STANZA	18.12	1.84	0.10
4 - BAGNO	3.98	--	VENTILAZIONE MECCANICA CON MINIMO 15 l/h
5 - STANZA	9.00	2.40	0.27
6 - BAGNO	4.65	--	VENTILAZIONE MECCANICA CON MINIMO 15 l/h
7 - SPAZIO COLLETTIVO	14.19	1.84	0.13
8 - BAGNO - RIPOSTIGLIO	6.87	--	VENTILAZIONE MECCANICA CON MINIMO 15 l/h
9 - DISIMPEGNO	28.95	1.84	0.06
10 - DEPOSITO	12.60	--	VENTILAZIONE MECCANICA CON MINIMO 15 l/h
11 - DEPOSITO	23.76	1.84	0.06
TOTALE	141.69		


PIANO SECONDO

STATO DI VARIANTE

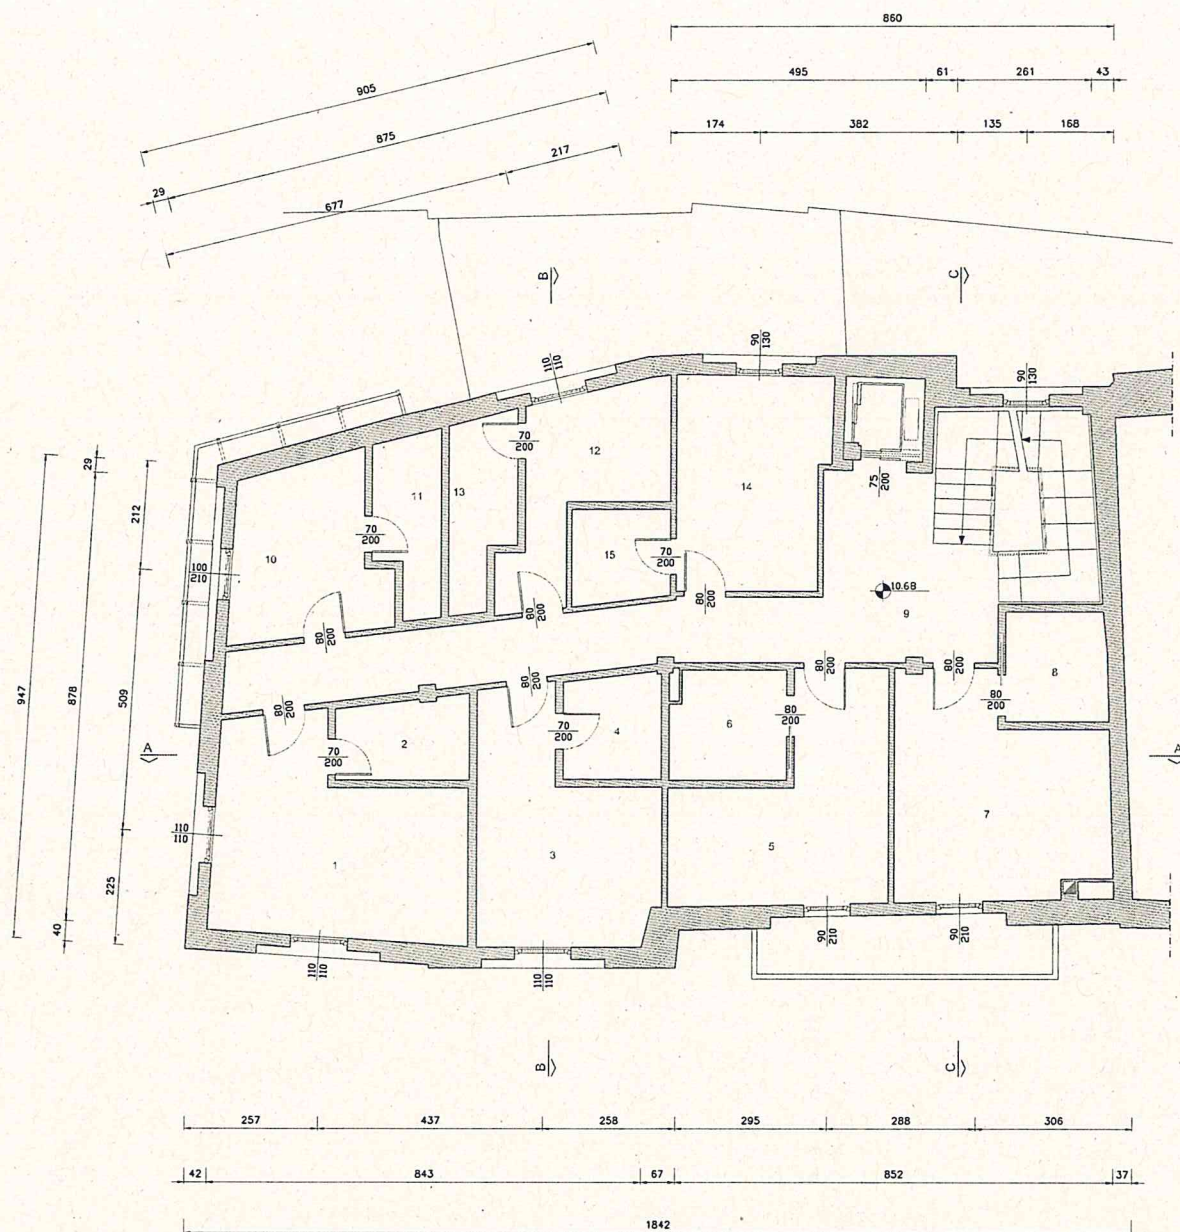

	Superf. calpestabile (m ²)	Sup. illuminazione e ventilazione (m ²)	Sup. illumin. e ventilaz. R.I.* Superf. calpestabile
1 - STANZA	17.58	2.42	0.14
2 - BAGNO	3.97	--	VENTILAZIONE MECCANICA CON MINIMO 15 ric/h
3 - STANZA	14.10	1.21	0.08
4 - BAGNO	3.85	--	VENTILAZIONE MECCANICA CON MINIMO 15 ric/h
5 - STANZA	14.08	2.02	0.14
6 - BAGNO	4.72	--	VENTILAZIONE MECCANICA CON MINIMO 15 ric/h
7 - STANZA	16.07	2.02	0.13
8 - BAGNO	4.19	--	VENTILAZIONE MECCANICA CON MINIMO 15 ric/h
9 - DISIMPEGNO	24.67	--	--
10 - STANZA	9.38	2.25	0.24
11 - BAGNO	4.11	--	VENTILAZIONE MECCANICA CON MINIMO 15 ric/h
12 - STANZA	8.64	1.21	0.14
13 - BAGNO	4.36	--	VENTILAZIONE MECCANICA CON MINIMO 15 ric/h
14 - STANZA	12.10	1.17	0.10
15 - BAGNO	3.48	--	VENTILAZIONE MECCANICA CON MINIMO 15 ric/h
TOTALE	145.28	--	--


PIANO PRIMO
STATO DI VARIANTE

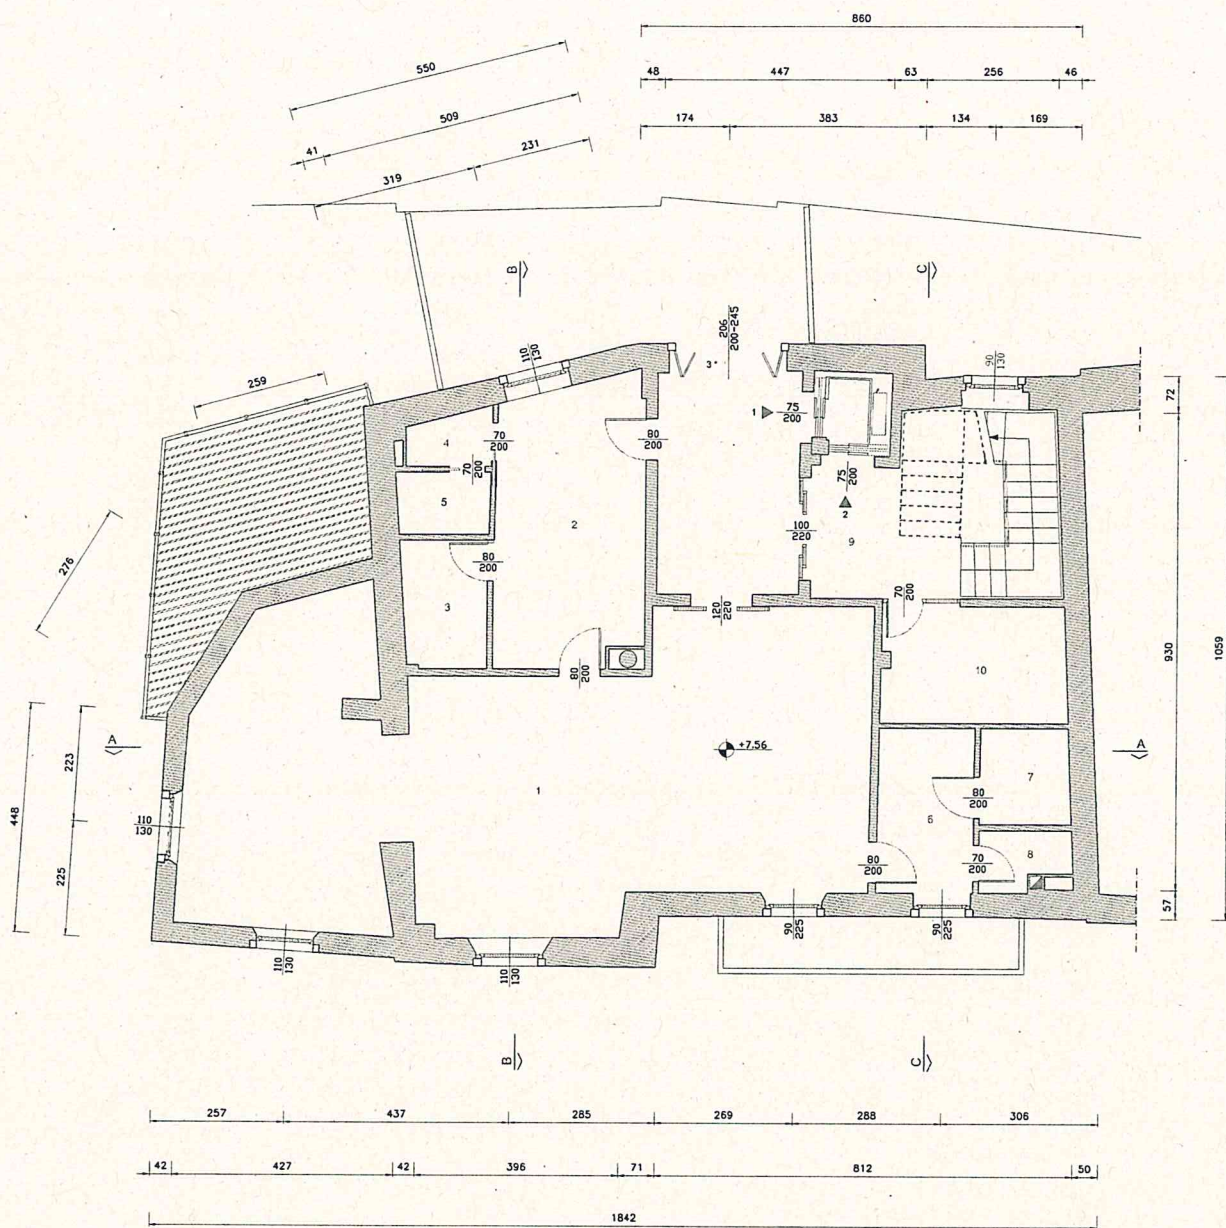

- 1 ▶ entrata ascensore per piano seminterrato
2 ▶ entrata ascensore per piano primo
3* cancello in ferro battuto

	Superf. calpestabile (m²)	Sup. illuminazione e ventilazione (m²)	Sup. illumin. e ventilaz. R.I = Superf. calpestabile
1 - SALA RISTORANTE - BAR	71.26	8.95	0.12
2 - CUCINA	15.79	1.43	VENTILAZIONE MECCANICA CON MINIMO 15 rich
3 - DISPENSA	4.11	--	--
4 - ANTIBAGNO	1.64	--	--
5 - BAGNO	2.20	--	VENTILAZIONE MECCANICA CON MINIMO 15 rich
6 - ANTI BAGNO	6.00	2.02	0.34
7 - BAGNO DISABILI	3.26	--	VENTILAZIONE MECCANICA CON MINIMO 15 rich
8 - BAGNO	1.89	--	VENTILAZIONE MECCANICA CON MINIMO 15 rich
9 - INGRESSO OSTELLO	16.09	3.81	0.24
10 - RECEPTION	8.38	--	VENTILAZIONE MECCANICA CON MINIMO 15 rich
TOTALE	130.60		

PIANO SEMINTERRATO
STATO DI VARIANTE

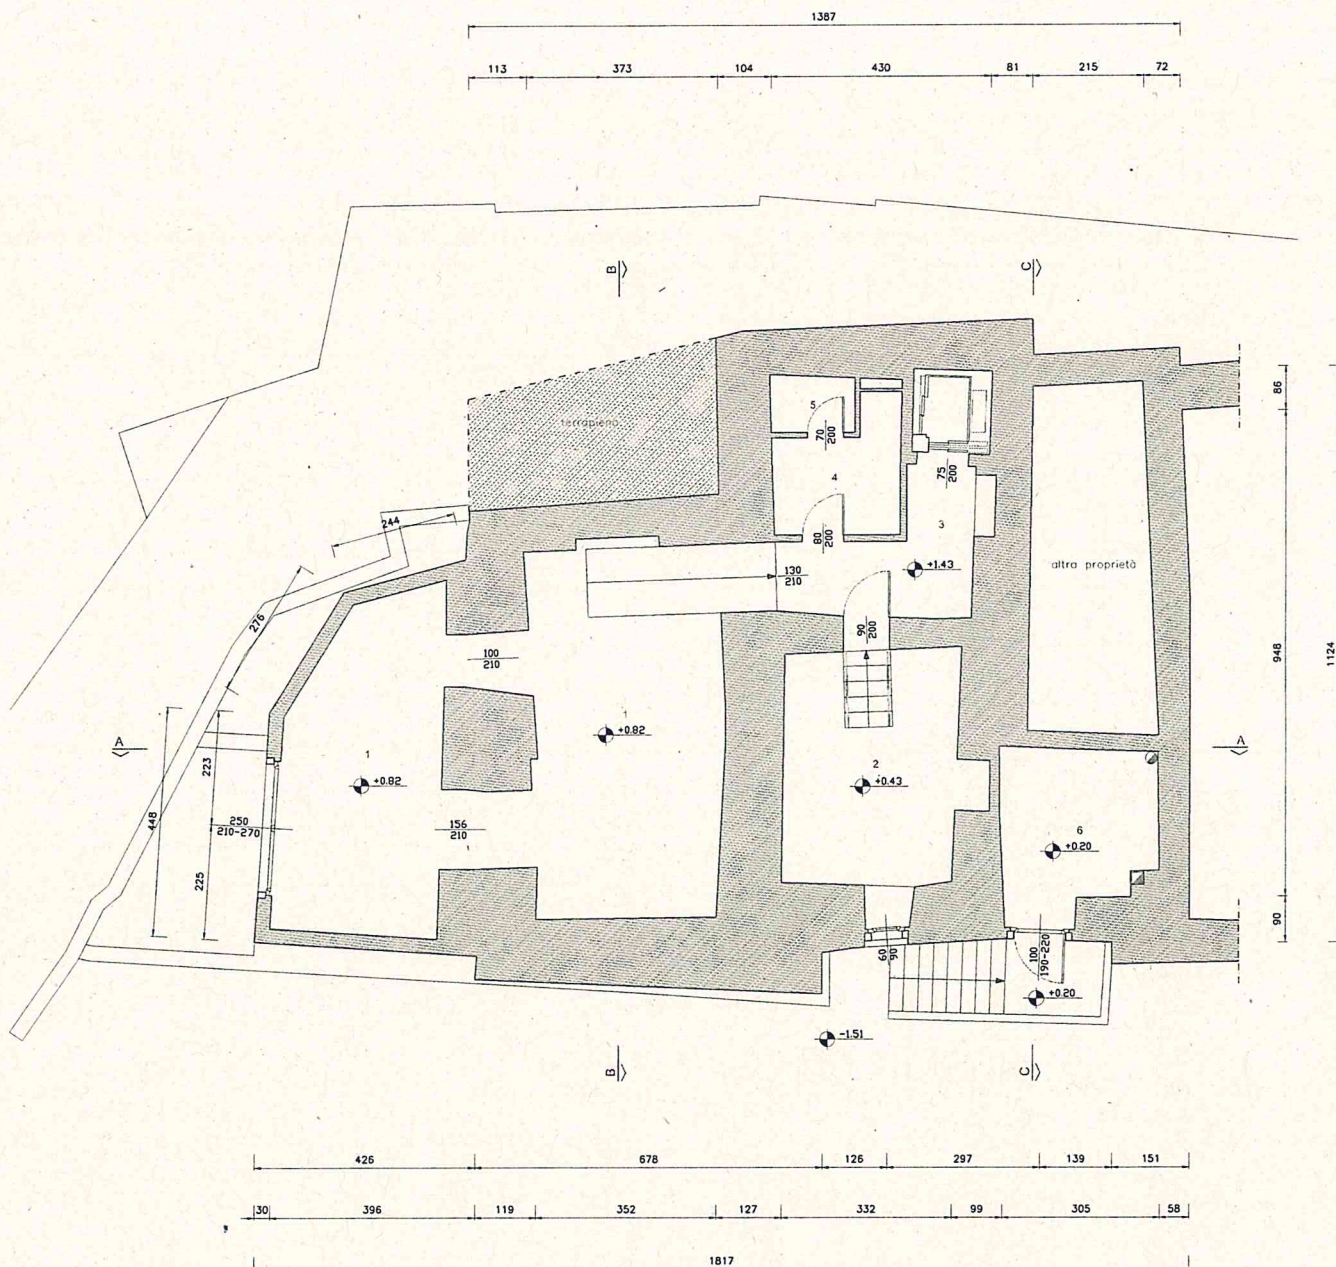


	Superf. calpestabile (m ²)	Sup. illuminazione e ventilazione (m ²)	R.L. = $\frac{\text{Sup. illumin. e ventilaz.}}{\text{Superf. calpestabile}}$
1 - DEPOSITO	50.90	..	..
2 - LAVANDERIA	16.10	0.54	..
3 - DISIMPEGNO	10.09	..	..
4 - ANTIBAGNO-SPOGLIATOIO	5.44	..	..
5 - BAGNO	1.84	..	..
6 - CENTRALE TERMICA	9.49	..	..
TOTALE	93.86		

VENTILAZIONE MECCANICA CON MINIMO 15 rich

VENTILAZIONE MECCANICA CON MINIMO 15 rich

PIANO INTERRATO
STATO DI VARIANTE

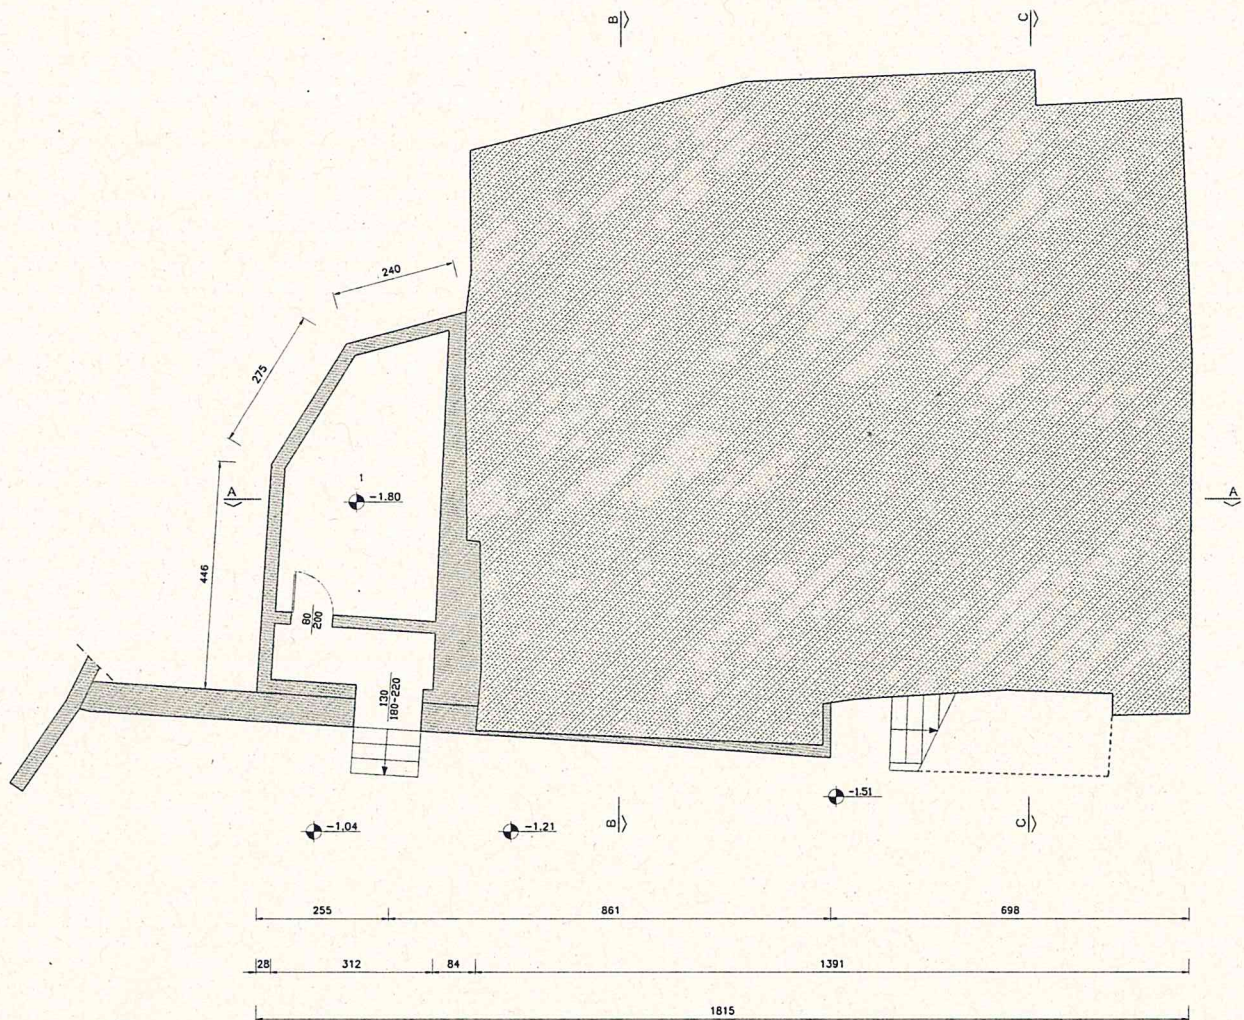

	Superf. calpestabile (m ²)	Sup. illuminazione e ventilazione (m ²)	R.I. = $\frac{\text{Sup. illumin. e ventilaz.}}{\text{Superf. calpestabile}}$
1 - DEPOSITO	14.67	--	--
TOTALE	14.67		