

PIANO SOTTOTETTO
STATO DI VARIANTE

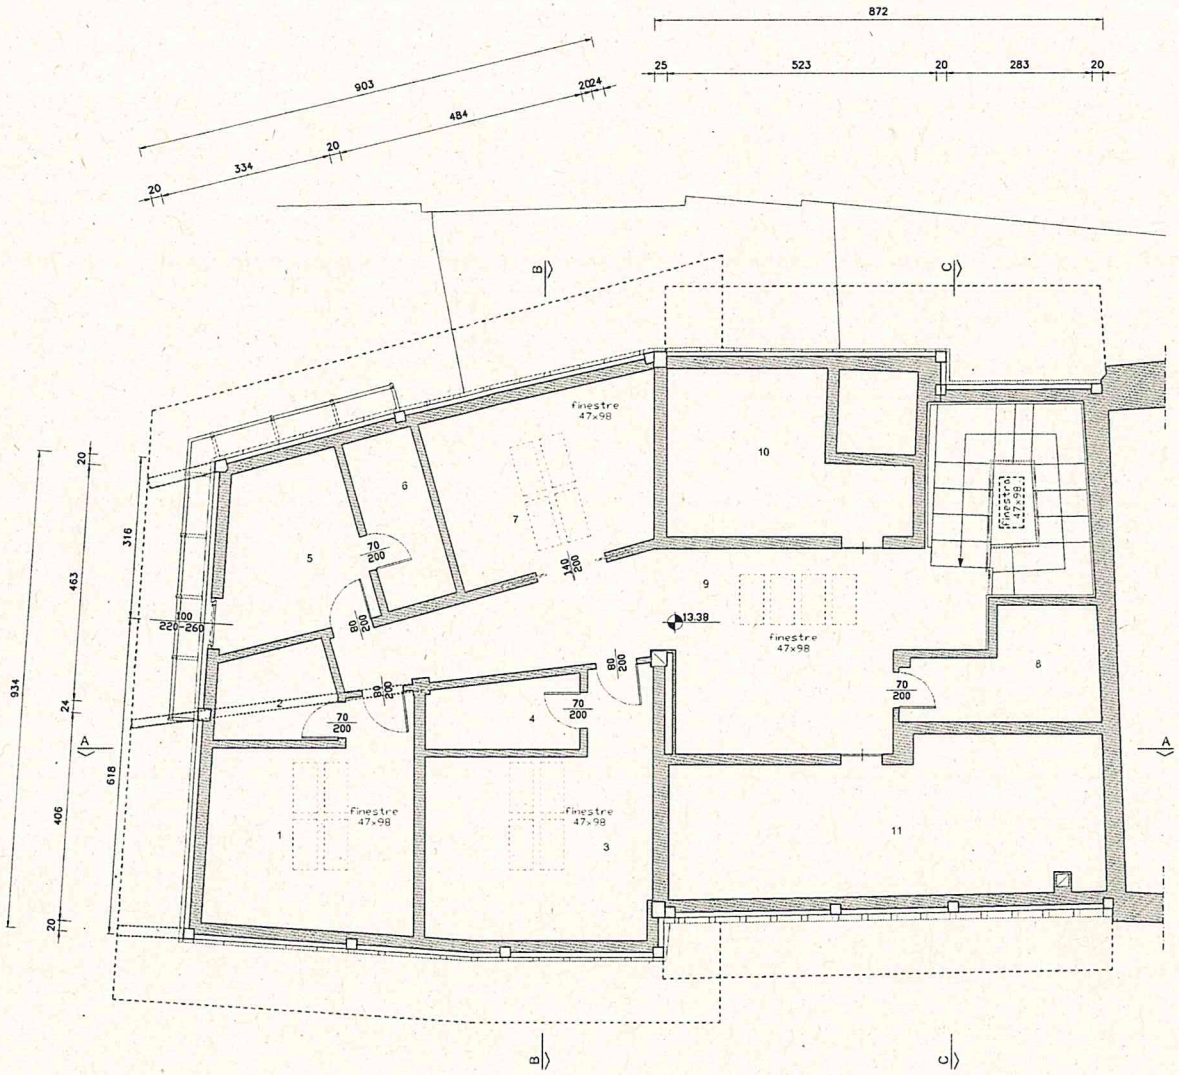

	Superf. calpestabile (m^2)	Sup. illuminazione e ventilazione (m^2)	R.I.= Sup. illumin. e ventilaz. / Superf. calpestabile
1 - STANZA	15.55	1.84	0.12
2 - BAGNO	4.02	-.-	VENTILAZIONE MECCANICA CON MINIMO 15 rlc/h
3 - STANZA	18.12	1.84	0.10
4 - BAGNO	3.98	-.-	VENTILAZIONE MECCANICA CON MINIMO 15 rlc/h
5 - STANZA	9.00	2.40	0.27
6 - BAGNO	4.65	-.-	VENTILAZIONE MECCANICA CON MINIMO 15 rlc/h
7 - SPAZIO COLLETTIVO	14.19	1.84	0.13
8 - BAGNO - RIPOSTIGLIO	6.87		VENTILAZIONE MECCANICA CON MINIMO 15 rlc/h
9 - DISIMPEGNO	28.95	1.84	0.06
10 - DEPOSITO	12.60	-.-	VENTILAZIONE MECCANICA CON MINIMO 15 rlc/h
11 - DEPOSITO	23.76	1.84	0.06
TOTALE	141.69		


PIANO SECONDO
STATO DI VARIANTE

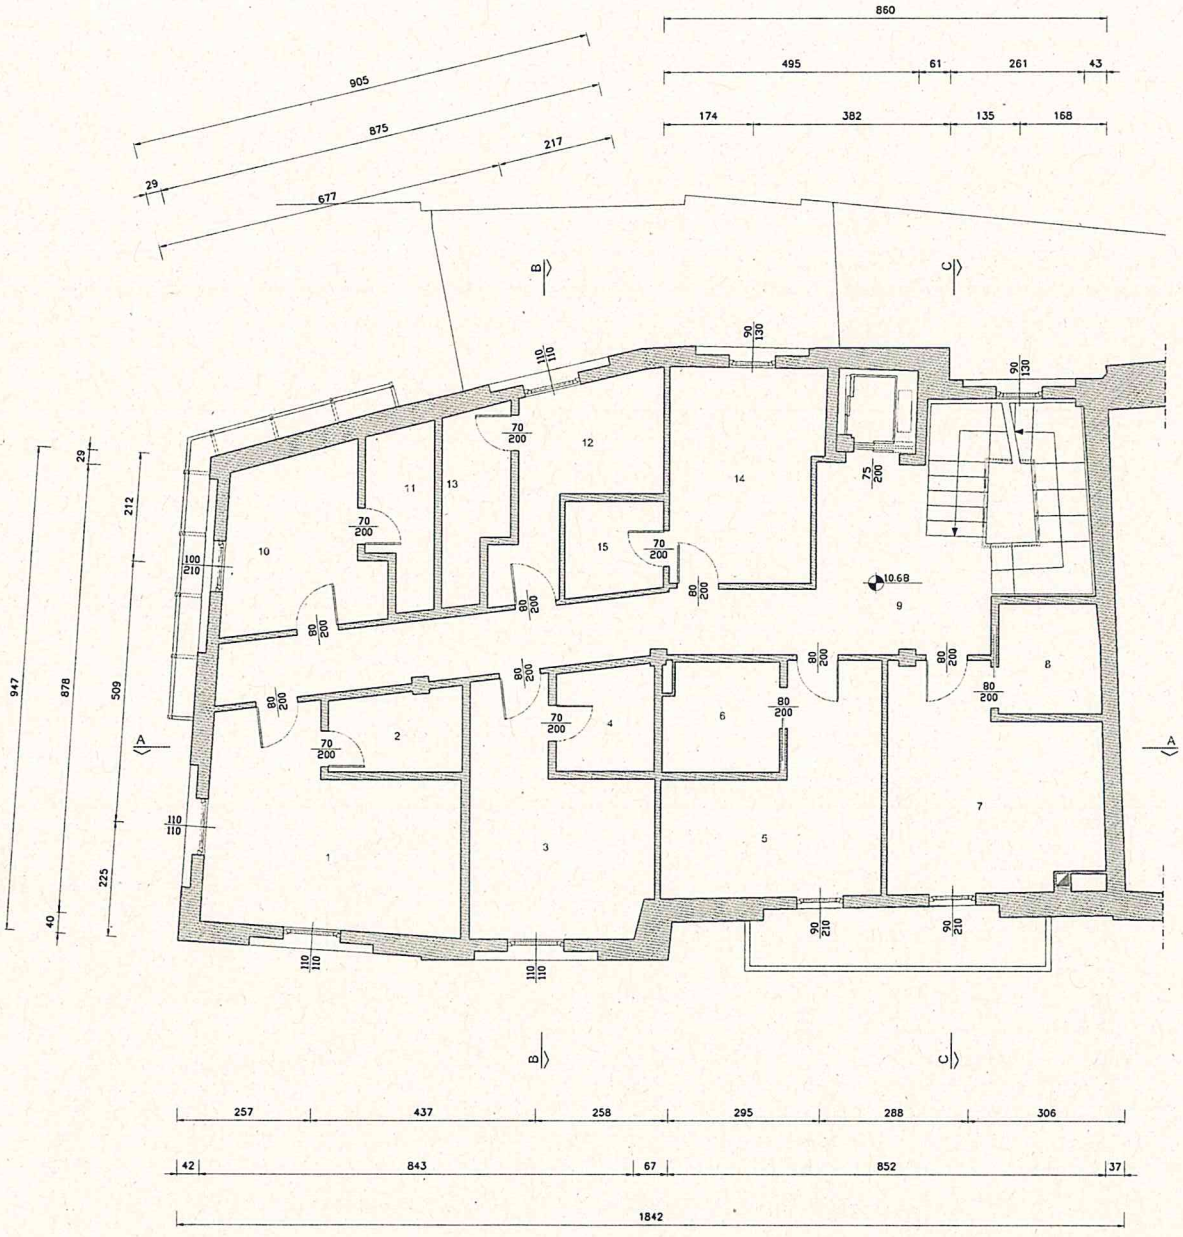

	Superf. calpestabile (m^2)	Sup. illuminazione e ventilazione (m^2)	R.I.= Sup. illumin. e ventilaz. / Superf. calpestabile
1 - STANZA	17.58	2.42	0.14
2 - BAGNO	3.97	-.-	VENTILAZIONE MECCANICA CON MINIMO 15 ric/h
3 - STANZA	14.10	1.21	0.08
4 - BAGNO	3.85	-.-	VENTILAZIONE MECCANICA CON MINIMO 15 ric/h
5 - STANZA	14.08	2.02	0.14
6 - BAGNO	4.72	-.-	VENTILAZIONE MECCANICA CON MINIMO 15 ric/h
7 - STANZA	16.07	2.02	0.13
8 - BAGNO	4.19	-.-	VENTILAZIONE MECCANICA CON MINIMO 15 ric/h
9 - DISIMPEGNO	24.67	-.-	-.-
10 - STANZA	9.38	2.25	0.24
11 - BAGNO	4.11	-.-	VENTILAZIONE MECCANICA CON MINIMO 15 ric/h
12 - STANZA	8.64	1.21	0.14
13 - BAGNO	4.36	-.-	VENTILAZIONE MECCANICA CON MINIMO 15 ric/h
14 - STANZA	12.10	1.17	0.10
15 - BAGNO	3.46	-.-	VENTILAZIONE MECCANICA CON MINIMO 15 ric/h
TOTALE	145.28		

PIANO PRIMO

STATO DI VARIANTE

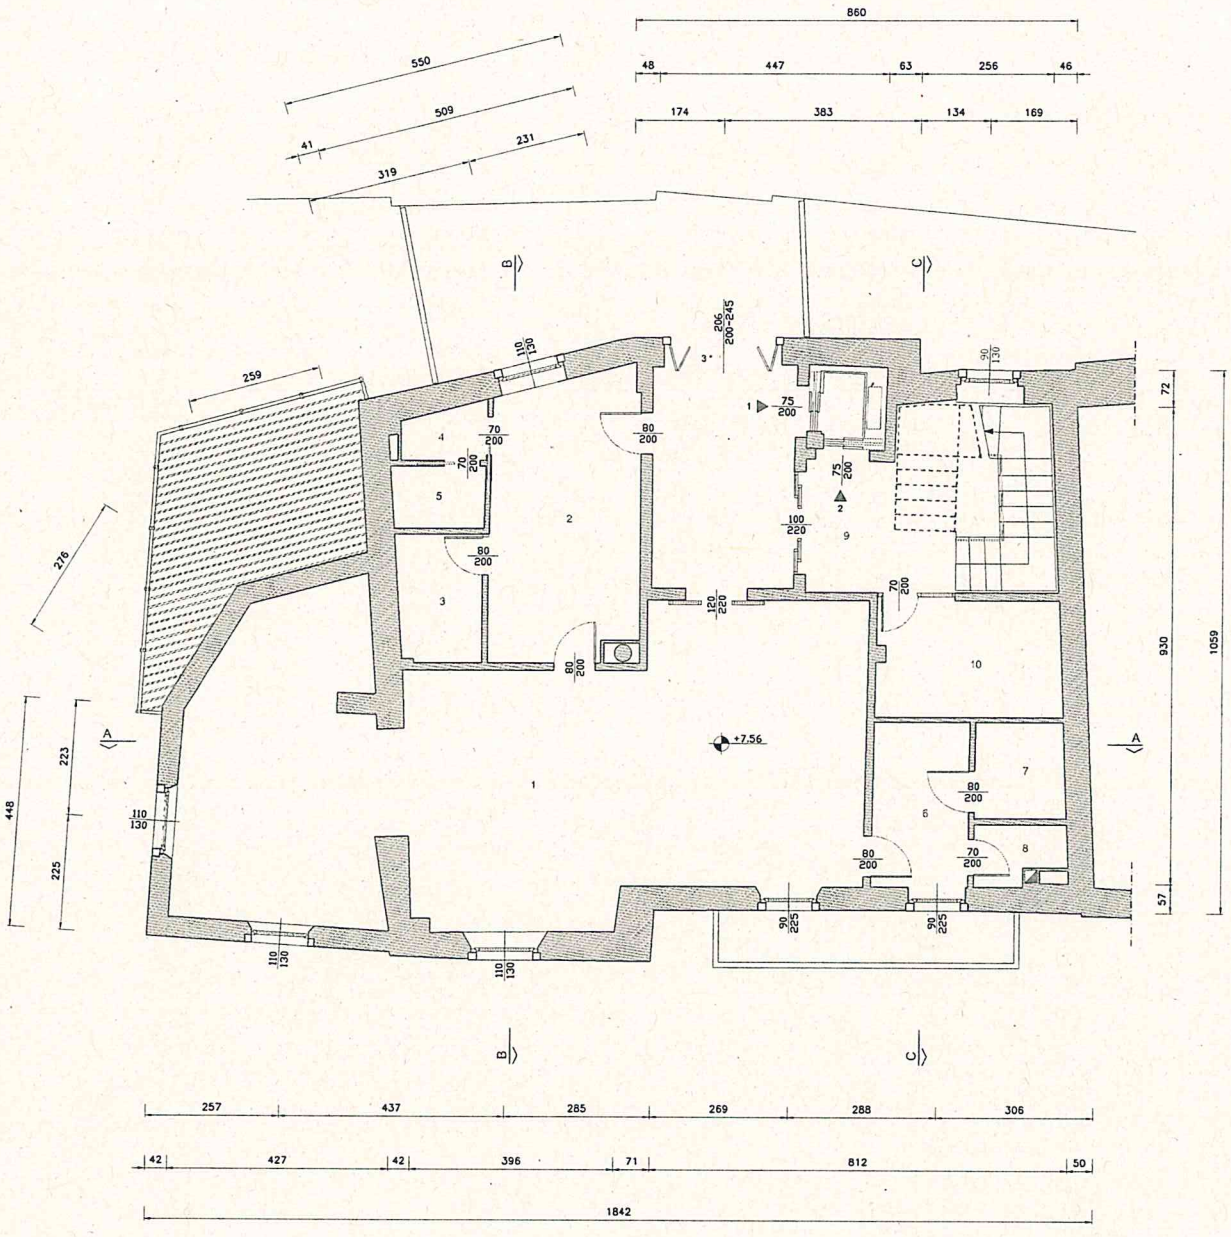

1 ▶ entrata ascensore per piano seminterrato


2 ▶ entrata ascensore per piano primo

3 * cancello in ferro battuto

	Superf. calpestabile (m^2)	Sup. illuminazione e ventilazione (m^2)	R.I.= Sup. illumin. e ventilaz. / Superf. calpestabile
1 - SALA RISTORANTE - BAR	71.26	8.95	0.12
2 - CUCINA	15.79	1.43	VENTILAZIONE MECCANICA CON MINIMO 15 ric/h
3 - DISPENSA	4.11	-.-	-.-
4 - ANTIBAGNO	1.64	-.-	-.-
5 - BAGNO	2.20	-.-	VENTILAZIONE MECCANICA CON MINIMO 15 ric/h
6 - ANTI BAGNO	6.00	2.02	0.34
7 - BAGNO DISABILI	3.26	-.-	VENTILAZIONE MECCANICA CON MINIMO 15 ric/h
8 - BAGNO	1.89	-.-	VENTILAZIONE MECCANICA CON MINIMO 15 ric/h
9 - INGRESSO OSTELLO	16.09	3.81	0.24
10 - RECEPTION	8.36	-.-	VENTILAZIONE MECCANICA CON MINIMO 15 ric/h
TOTALE	130.60		

PIANO SEMINTERRATO


STATO DI VARIANTE

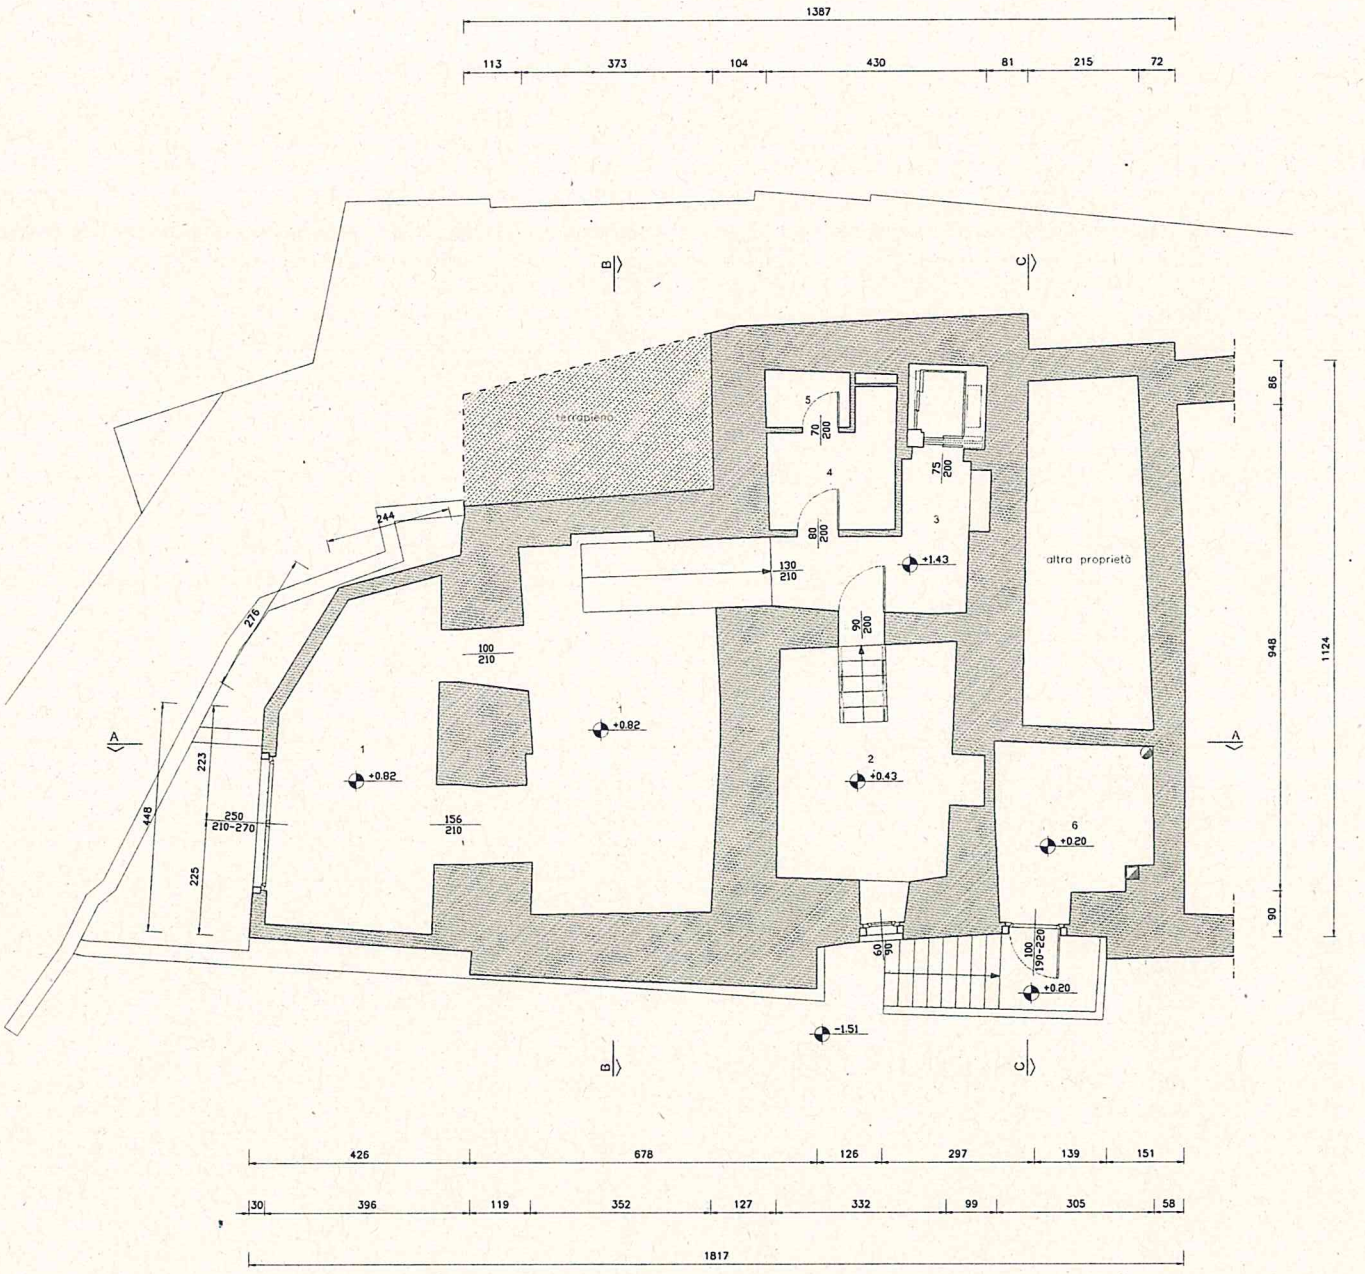

	Superf. calpestabile (m²)	Sup. illuminazione e ventilazione (m²)	R.I.= Sup. illumin. e ventilaz. / Superf. calpestabile
1 - DEPOSITO	50.90	-.-	-.-
2 - LAVANDERIA	16.10	0.54	-.-
3 - DISIMPEGNO	10.09	-.-	-.-
4 - ANTIBAGNO-SPOGLIATOIO	5.44	-.-	VENTILAZIONE MECCANICA CON MINIMO 15 ric/h
5 - BAGNO	1.84	-.-	VENTILAZIONE MECCANICA CON MINIMO 15 ric/h
6 - CENTRALE TERMICA	9.49	-.-	-.-
TOTALE	93.86		

PIANO INTERRATO

STATO DI VARIANTE

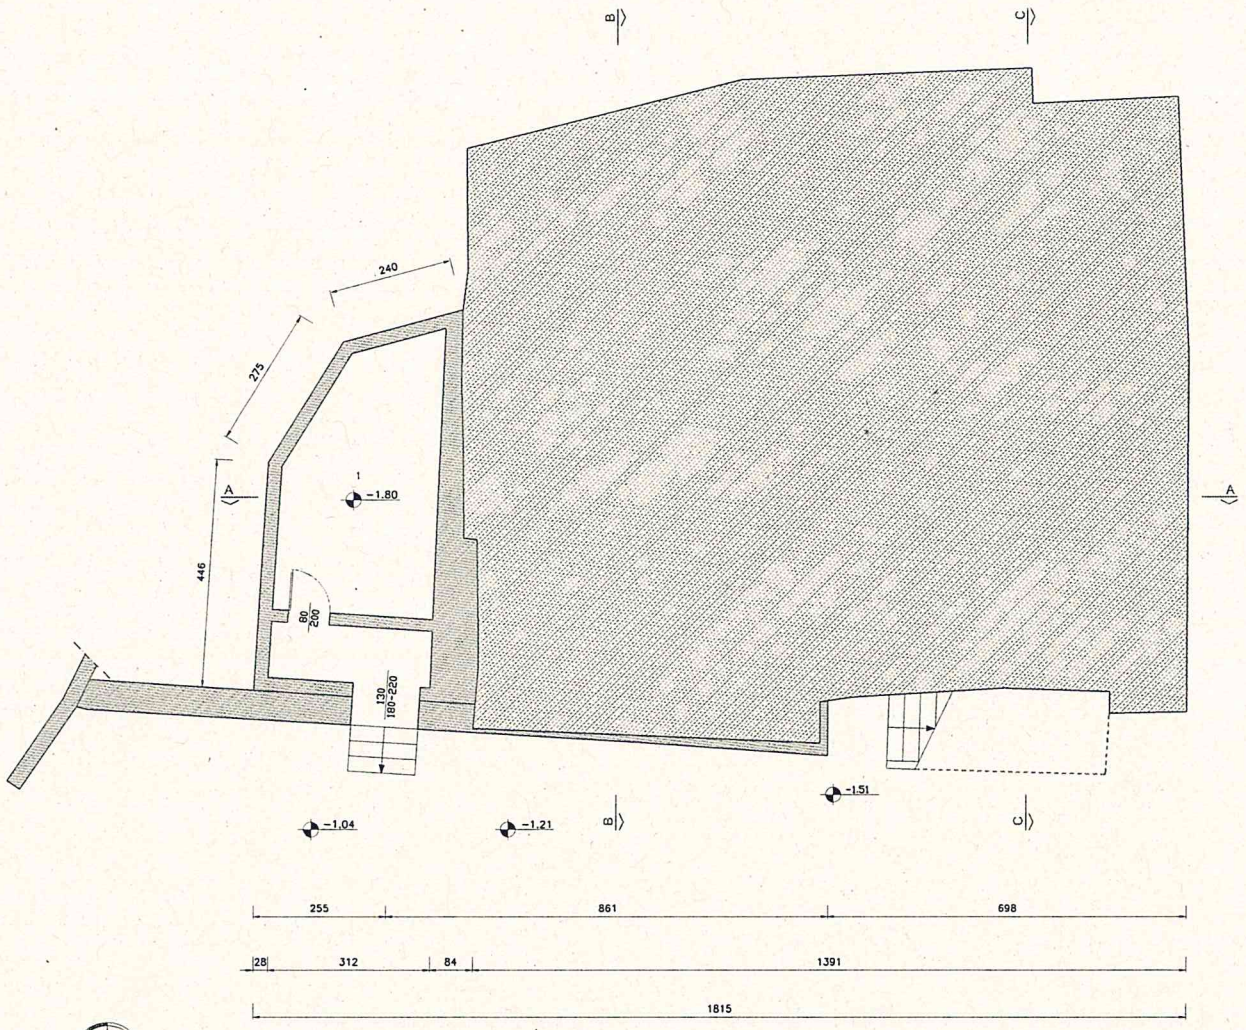

	Superf. calpestabile (m^2)	Sup. illuminazione e ventilazione (m^2)	R.I.= Sup. illumin. e ventilaz. / Superf. calpestabile
1 - DEPOSITO	14.67	-.-	-.-
TOTALE	14.67		